


Annexe 2

Domaine de fonctionnement des installations productrices d'électricité alimentées aux combustibles fossiles et couplages chaleur-force :

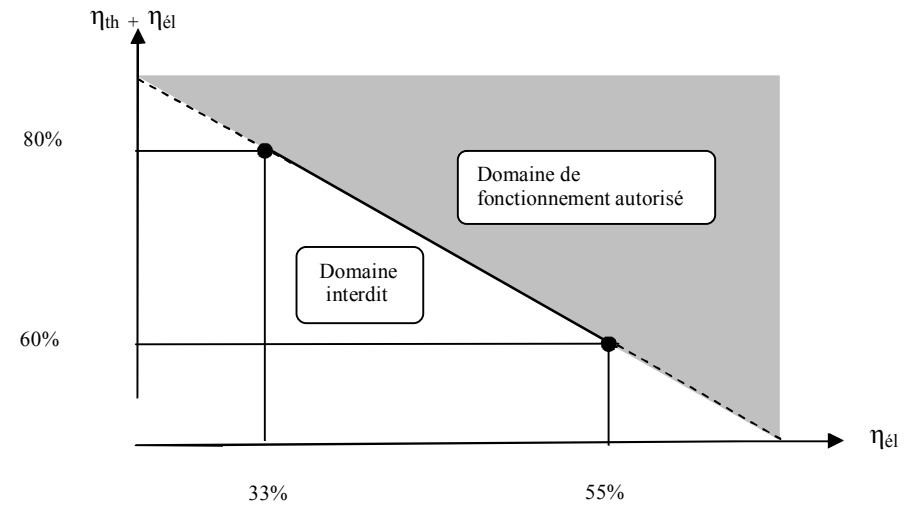

η_{th} : rapport, en valeurs annuelles, entre l'énergie thermique fournie à l'utilisateur et l'énergie fossile primaire reçue par l'installation (efficacité thermique annuelle).

$\eta_{él}$: rapport, en valeurs annuelles, entre l'énergie électrique fournie à l'utilisateur et l'énergie fossile primaire reçue par l'installation (efficacité électrique annuelle).

